

XFEL-f nderungsanforderungen Bauwerk

Gebäude XS1

xfel-gs@desy.de



In diesem Dokument bitte f nderungsanforderungen eintragen, die nicht auf Grund von Kollisionen gemacht werden sollen (diese in den entsprechenden Kollisionsdokumenten).

Eintragungen bitte mit: f nderungsanforderung (ggf. mit Bild), Eintragender, Gruppe/WP, Datum.

Neue f nderungsw, nsche immer unten anhangen. Sie werden erst gel^cht wenn sie durchgef, hrt worden sind.

European XFEL **XS1-V103** **DESY**

XS1-UG1
Warum immer die gleichen Fehler????
Die neue Wand braucht einen Wasserwanddurchbruch so groß wie der Platzhalter!!!!!!
Warum wird das beim Erzeugen der Wand nicht gleich mit gemacht ???????
Für diese Spielereien haben wir keine Zeit!!!!

Wo ist die Tür??
Die Tür muss nach außen aufgehen!
Es muss eine zweiflügelige Tür sein mit einer min. Breite von 1,5m.

MKK-2 Andreas Block 9-2375 25.02.2011 1


XFEL-f nderungsanforderungen Bauwerk

Gebäude XS1

xfel-qs@desy.de



XS1-UG1

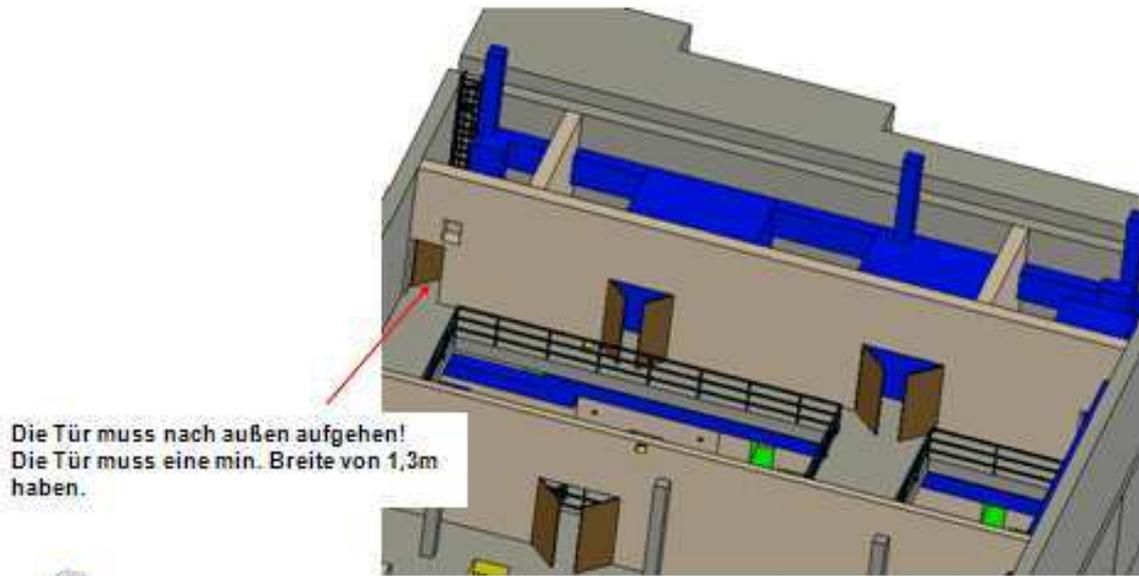

Die Tür muss nach außen aufgehen!
Die Tür muss eine min. Breite von 1,3m haben.



MKK-2 Andreas Block 9-2375 25.02.2011 2
Andreas Block MKK2 / WP34 24.02.2011